

# 南阳师范学院 浙川校区计算机公共机房建设项目 项目

## 验收报告

南阳师范学院 浙川校区计算机公共机房建设项目 项目所有设备于2025年09月12日前到货完毕，随后组织相关人员对设备进行检测与性能测试。2025年09月25日，南阳师范学院 人工智能与软件工程学院 组织校外专家 3 人，学院相关教师 1 人，实验室管理处 1 人，审计处 1 人，组成设备验收小组，对设备外观、数量、规格、型号、性能进行了验收。

验收小组一致认为：**本批设备符合合同要求，达到验收标准，验收合格。**

验收小组组长：

张奇峰

验收小组成员：

常厚

胡柯

李奇峰

贾松浩

审 计 处：

冯田鸣

本验收报告共 4 页

### 一、设备包装、外观验收

1、本次共采购 981 套/台设备，有 320 台 台式计算机 ， 18 台 交换机 ， 320 个 硬盘保护卡 ， 320 个 强弱电布线(网线六类) ， 3 组 交换机机柜。

2、所有设备运输包装厚实、包装箱标识规范清晰，到货后经过开箱检查确认外观无损坏、设备均能正常工作。

3、现场检查所有设备、附件及存储箱，外观均完好，无划痕、刮痕，无掉漆掉色现象，未发现残、损、锈、蚀等现象。

### 二、设备、附件数量、规格、型号验收

经清点，设备、附件数量、规格、型号与合同、产品技术说明文档一致、齐全。设备规格见附件。


货物（产品）规格一览表

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量	制造厂(商)	原产地(国)
1	台式计算机	惠普、HP Pro Tower 280 G9 E PCI- 2S04100005A/HP M2453	台	320	惠普(重庆)有限公司	中国
2	交换机	H3C、S5130V2-28S- LI	台	18	新华三集团	中国
3	硬盘保护卡	THINPATER、智能云 桌面系统(黄金 版)V9.0	个	320	深圳市青葡萄科技有限公司	中国
4	强弱电布线(网线六类)	欣联/泰达电缆/泰达电 缆/公牛、 HI1610042/ZR-BVR- 1*2.5/ZR-BVR- 1*4/GN-606	个	320	广东欣联电子科技有限公司/泰达电 缆有限公司/泰达电缆有限公司/公牛 集团股份有限公司	中国
5	交换机机柜	图腾、G3.6032	组	3	深圳市图腾电气技术有限公司	中国


注：本表以合同参数为准

附件2


货物（产品）实物照片

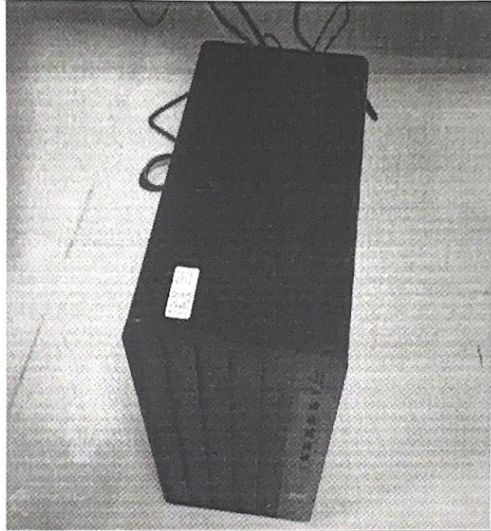

计算机主机

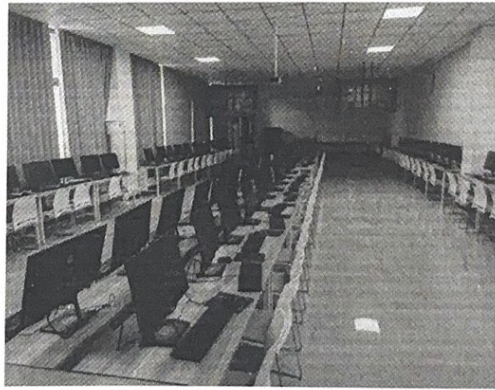

显示器

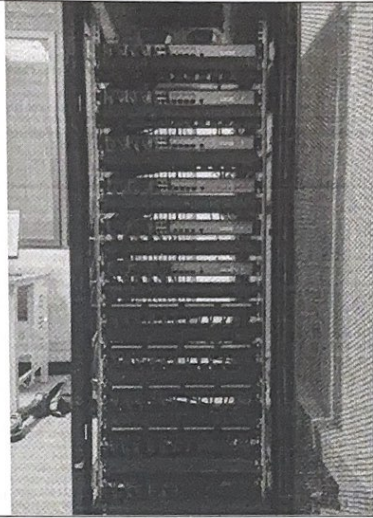

交换机



机柜